


UWAGA:

- 1) Widok od strony obsługowej;
- 2) Grubość izolacji 50mm;
- 3) Centrale wentylacyjne przeznaczone są do obróbki powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej dla powietrza o normalnym zapaleniu powietrza - niezagrożonych wybuchem.

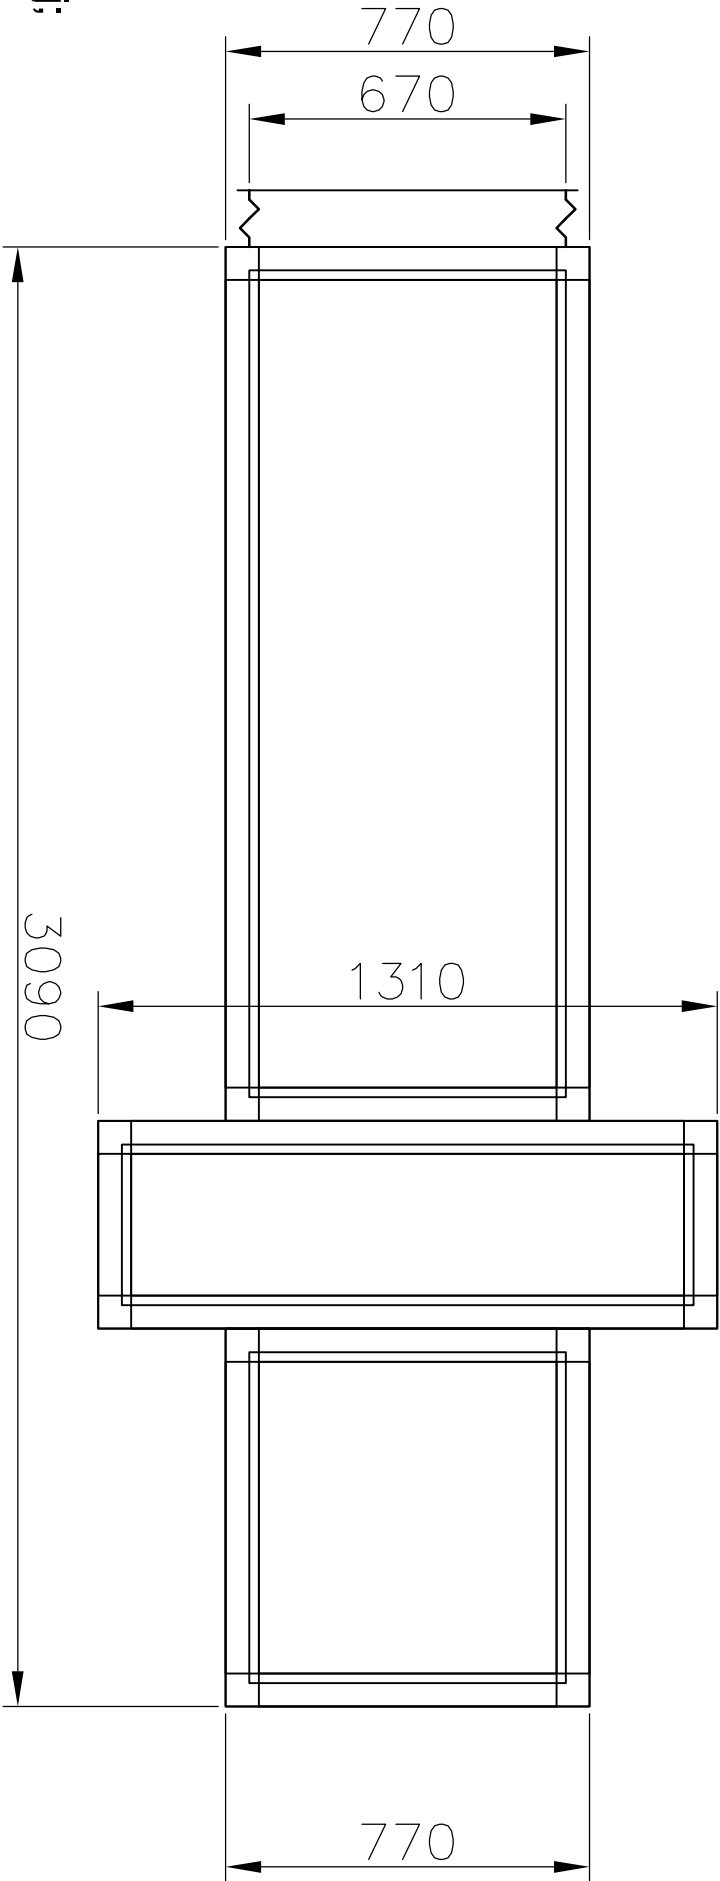

Projektował		Sprawdził		Zatwierdził — data		Nazwa pliku		Data		Skala	
RP								12.05.2015		—	
Objekt:		INTERVENT		[AHU4]							
Nazwa rysunku:		CWD 3000_3000 - szkic		Edycja		Arkusz					
PBIECHOLEWSKI		WENTYLACJE		SP. Z O.O.		00		1/1			