


±3,10

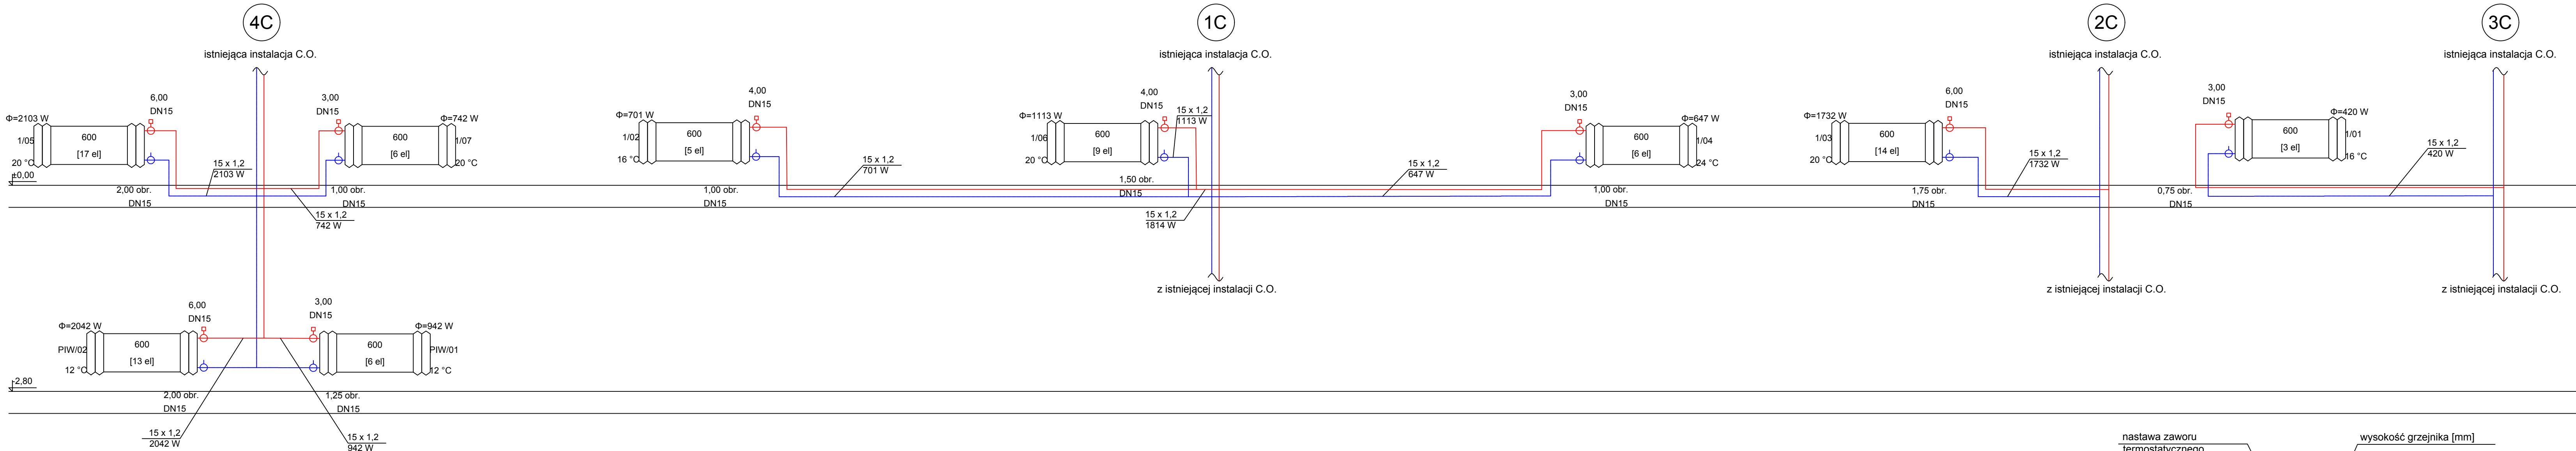


±2,80

WSZYSTKIE PRZEWODY W PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PROWADZIĆ W TULEJACH OCHRONNYCH

OZNACZENIA:

- instalacja C.O. - zasilanie
- instalacja C.O. - powrót
- zawór termostatyczny prosty
- zawór prosty powrotny
- średnica instalacji C.O./ wydajność

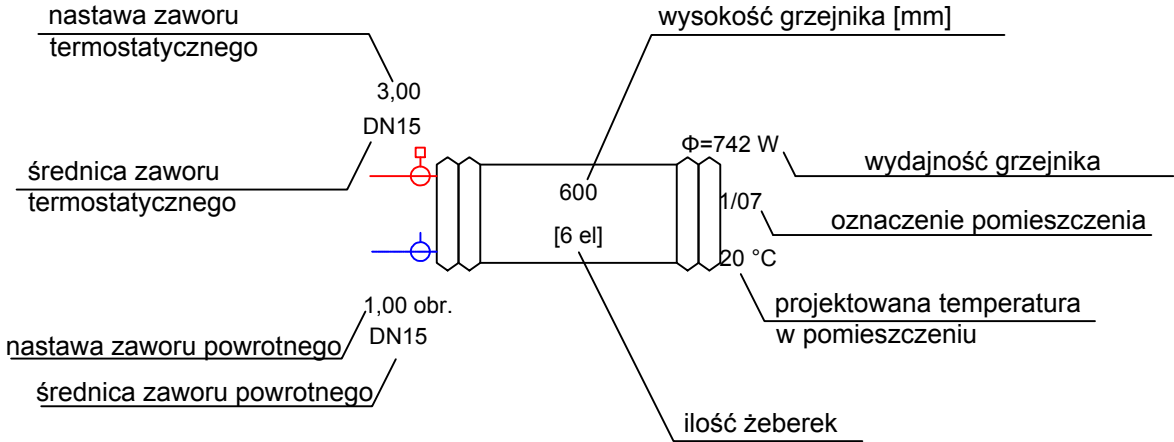

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl ARCHIDOM</p>	
Projekt:	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny
Temat:	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania
Branża:	Sanitarna
Rysunek nr:	IS-3
Lokalizacja:	ul. Szarych Szeregów 1 44-338 Jastrzębie Zdrój, dz. ew. 1190/61
Investor:	Miasto Jastrzębie Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie Zdrój
Projektant:	branża sanitarna: Paweł Pawlicki nr upr. 109/79 kt
Opracowanie:	Sabina Granieczny
Data opracowania:	08.2018