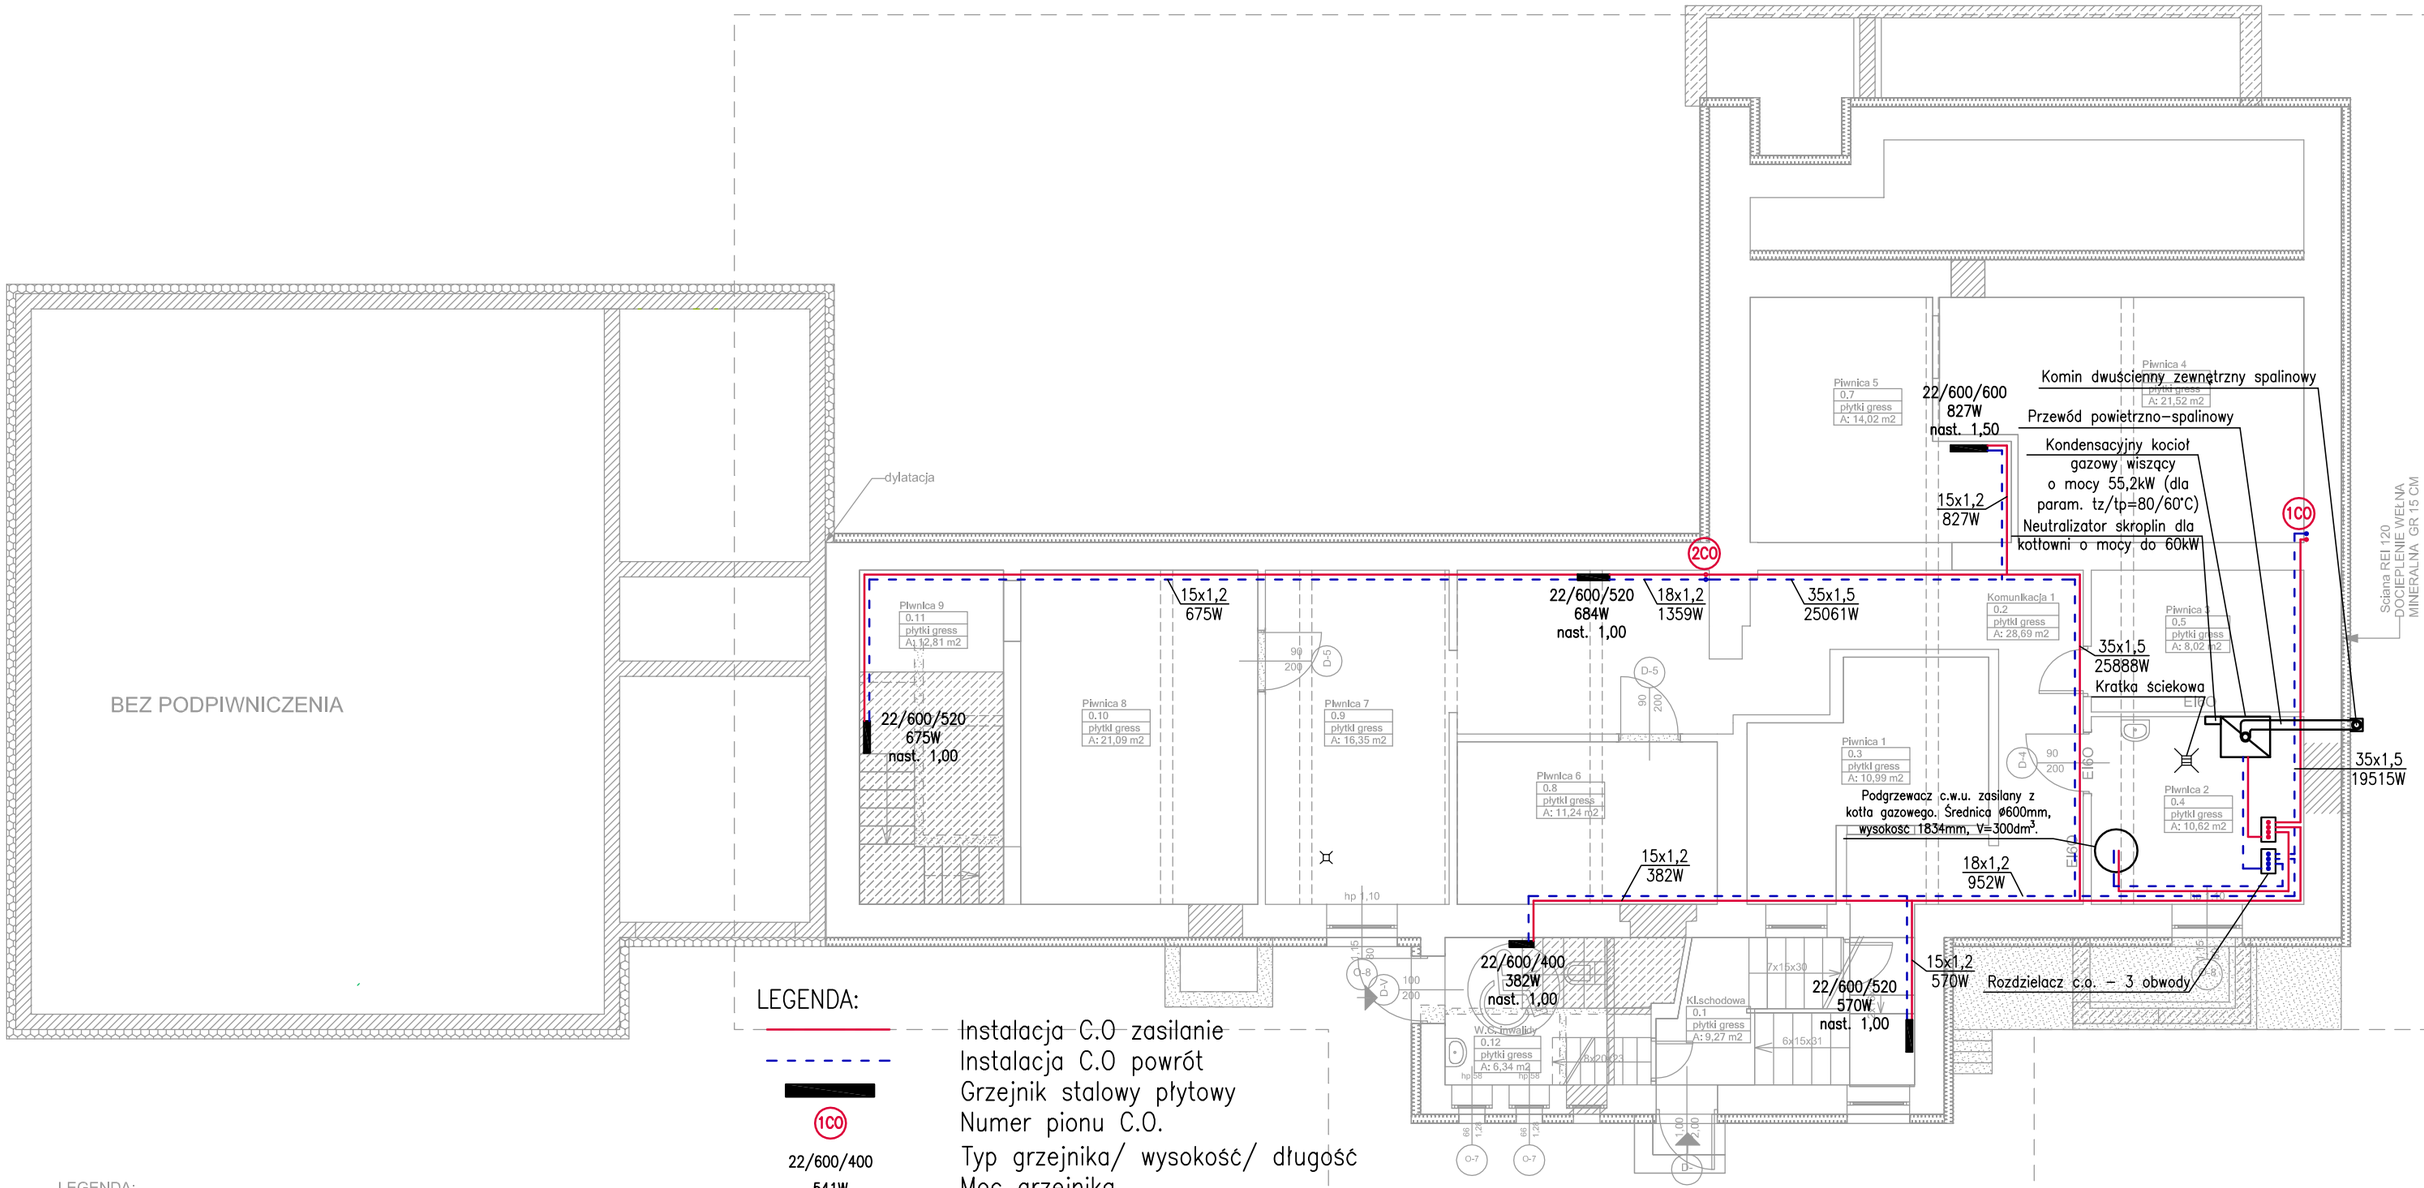

LEGENDA:

	Instalacja C.O zasilanie
	Instalacja C.O powrót
	Grzejnik stalowy płytowy
1C0	Numer pionu C.O.
22/600/400 541W nast. 1,00	Typ grzejnika/ wysokość/ długość Moc grzejnika Nastawa na zaworze termostatycznym
18x1,2	Średnica instalacji c.o.

LEGENDA:

- ściany istniejące
- wyburzenia ścian
- wyburzenia innych elementów
- zamurowania cegłą pełną
- projektowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.25cm+styropian XPS gr.15cm
- projektowana płyta stropowa gr.15cm
- styropian gr.15cm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Rzuty rozpatrywać łącznie z rozwinięciami oraz opisem technicznym.
3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych zaciskowo.
5. Przewody instalacji centralnego ogrzewania w miarę możliwości prowadzić pod posadzką lub w bruzdach ściennych.

Temat:
Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania

Projekt:
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ NA FUNKCJE OSP

Stadium:
Projekt wykonawczy

Lokalizacja:
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 142, dz. nr 1662/226, 1658/241, 2571/241

Branża:
Sanitarna

Inwestor:
Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55
44 - 330 Jastrzębie - Zdrój

Rysunek nr: IS-9

Skala: 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM
mgr inż.arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5,47-400 Racibórz
www.archidom-racibórz.pl
e-mail: archidom@wp.pl

Projektant:
mgr inż. Bożena Herzig
upr. nr SLK/4475/POOS/13

Data opracowania:
05.2019