| LEGENDA | |
|---|---|
| 21/TB | Oprawa ewakuacyjna LED z autotestem o stopniu szczelności IP66, montaż nastropowy lub naścienny. Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z PMMA. Oprawa z piktogramem, atest CNBOP. Źródło światła: diody LED, moc 1,2W. |
| 21/TB | Oprawa awaryjna LED o stopniu szczelności IP65, montaż nastropowy. Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze białym, klosz z tworzywa stucznego. Źródło światła: diody LED, moc 6,4W, 245lm. |

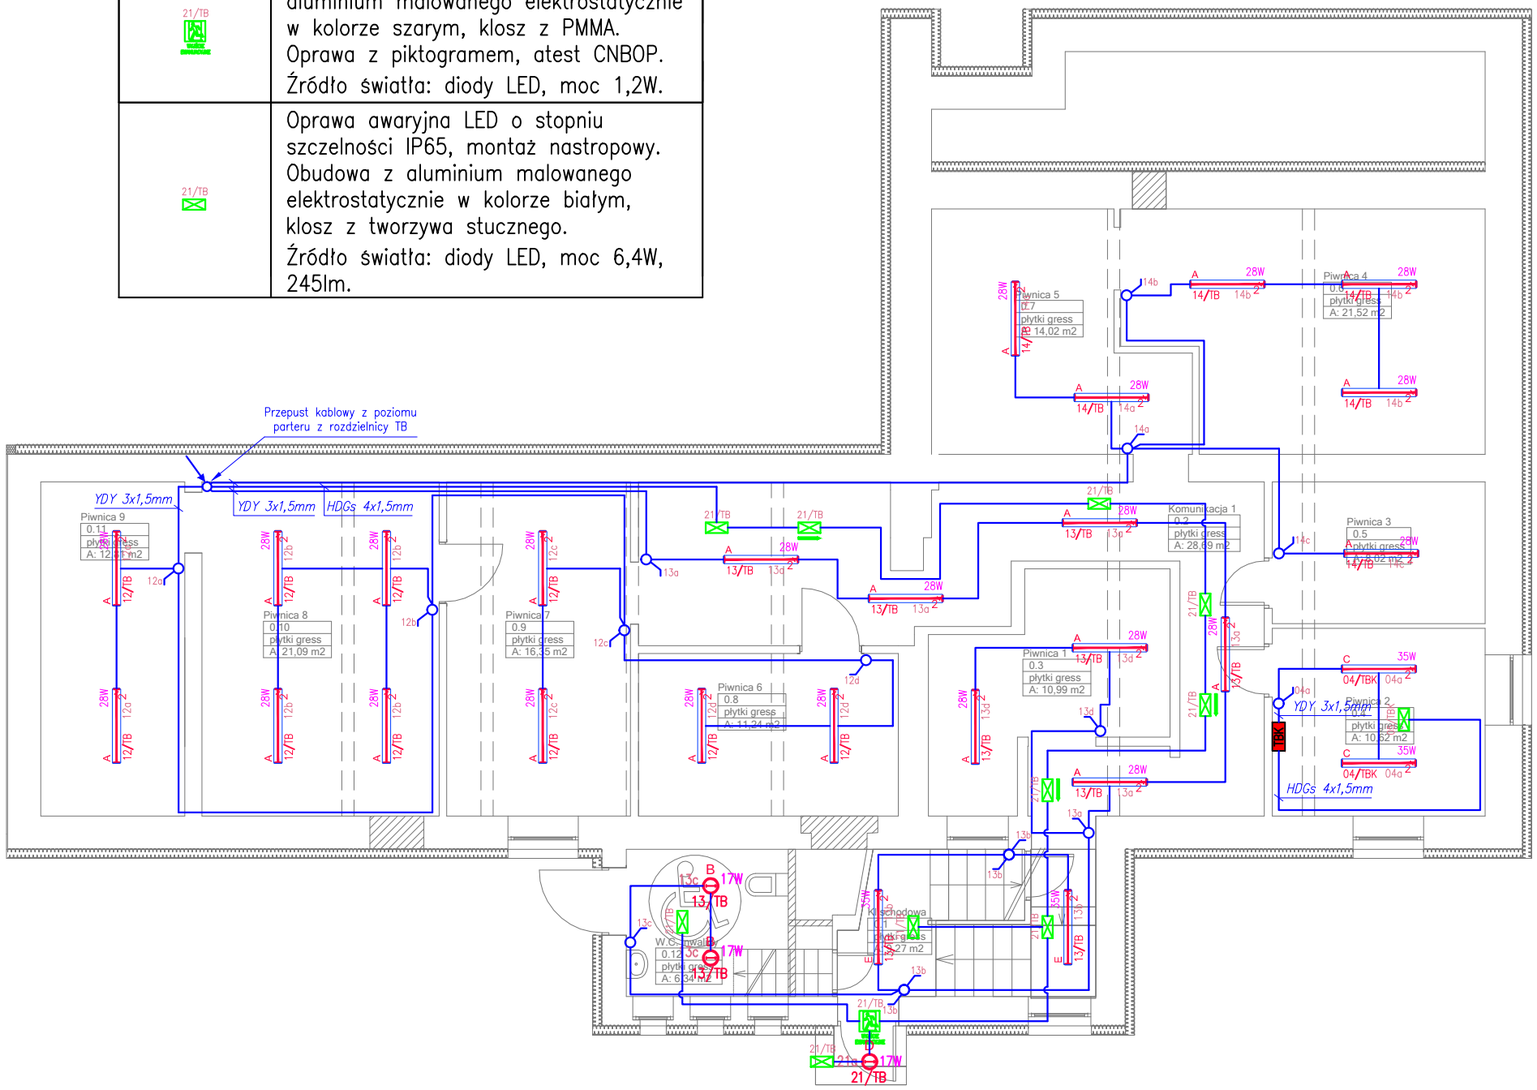


| LEGENDA | |
|---|---|
| A 28W 12/TB 12a | Oprawa na źródła LED, przystosowana do montażu nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor biały, IP44, IK05. Źródło światła: diody LED 4000K, moc 28W, 3050lm. |
| 13c B 17W 13/TB | Plafoniera na źródła LED o podwyższonym stopniu szczelności IP54 i odporności udarowej IK10, przystosowana do montażu nastropowego lub naściennego. Podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC, klosz OPAL z poliwęglanu PC. Źródło światła: diody LED 3000k, moc 17W, 349lm. |
| C 35W 04/TBK 04a | Oprawa hermetyczna na źródła LED, strugoodporna, przystosowana do montażu nastropowego, obudowa z poliwęglanu, kolor szary, IP65, IK06. Źródło światła: diody LED 4000K, moc 35W, 4300lm. |
| 21a D 17W 21/TB | Plafoniera na źródła LED o podwyższonym stopniu szczelności IP54 i odporności udarowej IK10, przystosowana do montażu nastropowego lub naściennego. Podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC, klosz OPAL z poliwęglanu PC. Źródło światła: diody LED 3000k, moc 17W, 349lm z czujnikiem zmierzchowym. |
| E 35W 13/TB 13b | Kloszowa oprawa do oświetlenia ogólnego przystosowana do montażu nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, IP20. Źródło światła: diody LED 4000K, moc 35W, 3940lm. |
| 15a | Łącznik jednobiegunowy |
| 13b 13b | Łącznik schodowy |
| | Przepust kablowy |

UWAGA!

Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.

Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TYTUŁ PROJEKTU | TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIU–ZDROJU | OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC | PODPIS | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| | | | | RYS. NR: E–06 |
| TYTUŁ RYSUNKU | PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ – POZIOM PIWNIC | PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47–400 RACIBÓRZ | | DATA: 06.2019 |
| ADRES INWESTYCJI | UL. PSZCZYŃSKA 142, 44–335 JASTRZĘBIE–ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241 | | | STR. NR: |
| INWESTOR | JASTRZĘBIE–ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44–335 JASTRZĘBIE–ZDRÓJ | | | SKALA 1:100 |

A3