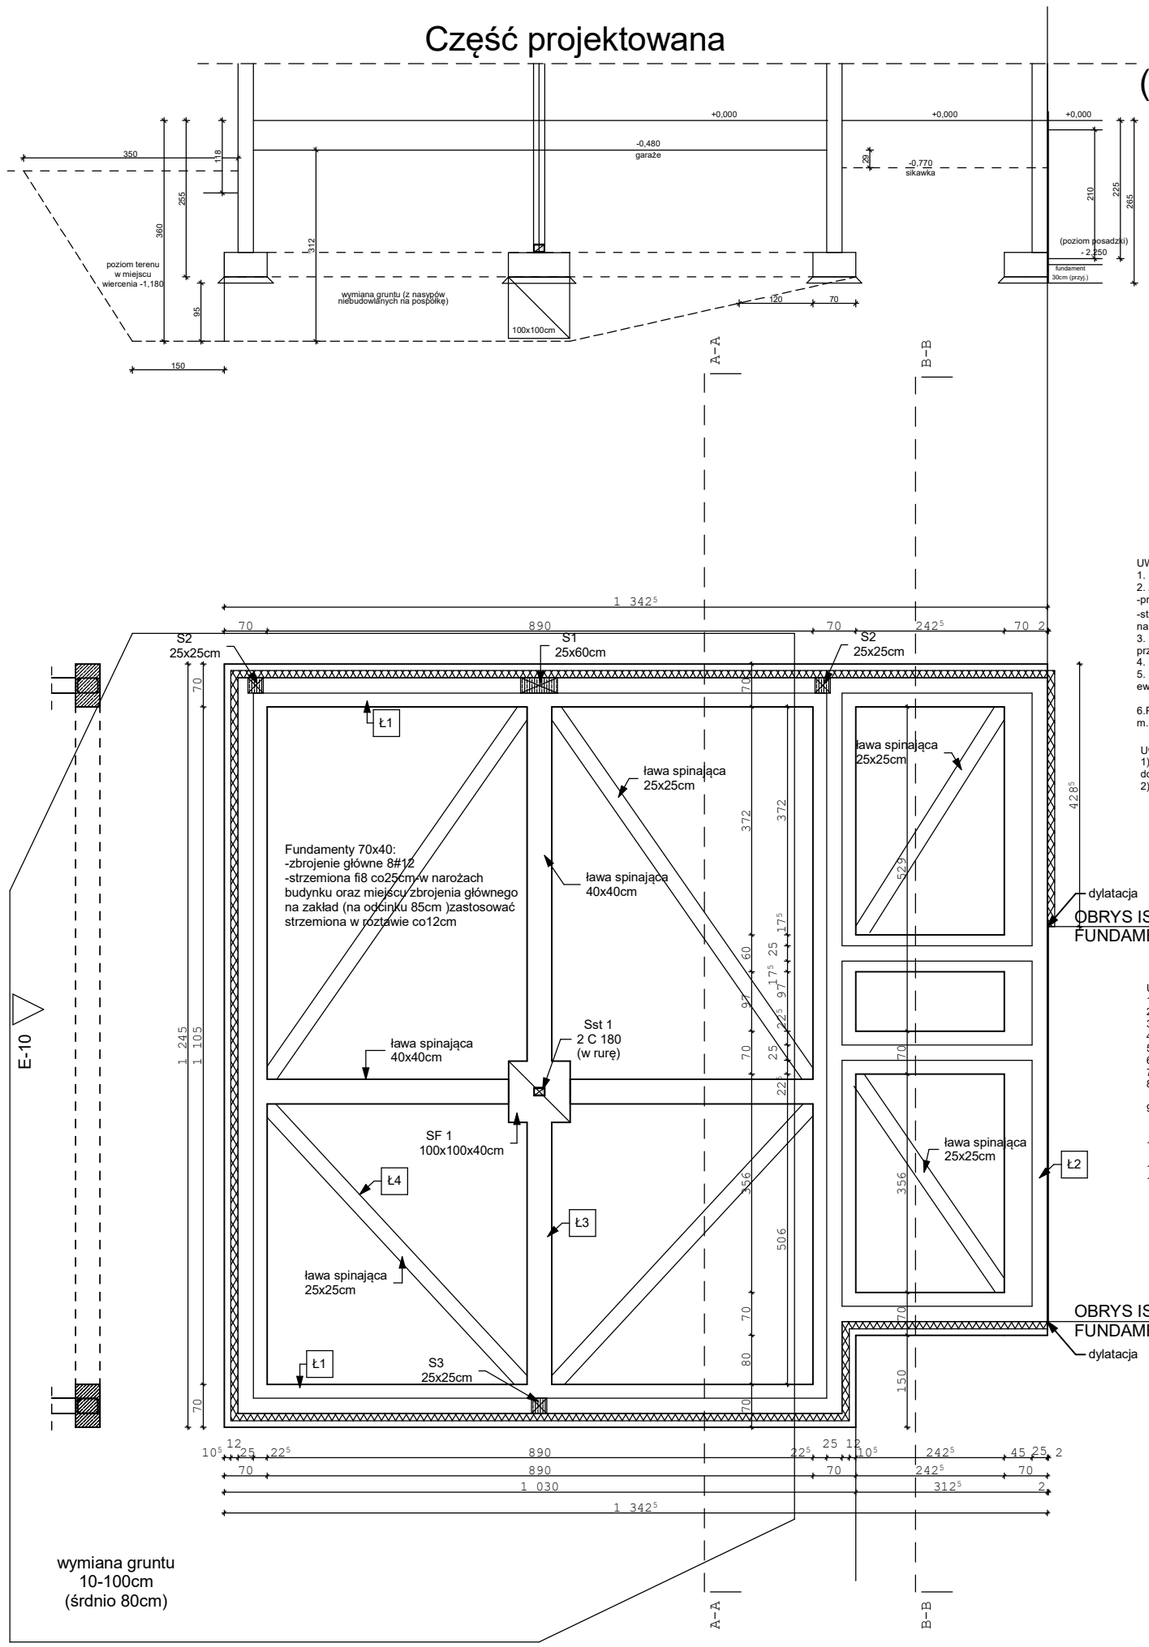

UWAGA!
1. Fundamenty wylewać na warstwie chudego betonu minimum 10cm
2. Zbrojenie ław 70x40 (8#12) pozostałe ławy :
-pręty główne 4#12
-strzemiona ϕ6 co 25cm (w miejscu łączenia zbrojenia głównego na zakład oraz narożach budynku-na odcinku 70cm-co 12cm) wg.rys.K-3
3. Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.
4. Poziom posadowienia fundamentów -1,00-(-1,50)m poniżej poziomu terenu.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziom fundamentów.

6.PPP: 0,00=254,14m.n.p.m ; PPF : -100,0cm- (-150cm) ; p.p.t= 253,80 m.n.p.m

Uwagi:
1) Pod bramami garażowymi fundament dozbroić górą 2#12 i dołem 1 #12 oraz zastosować strzemiona co 20cm
2)Zbrojenie przedłużyć po 80cm poza bramy garażowe

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy
6. Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu gr.min. 10cm
7. Wody opadowe należy odprowadzić poza obrys wykopu oraz odpompować z pomocą pomp.
8. Poziom posadowienia projektowanych fundamentów dostosować do poziomu istniejących ław lecz nie płyciej niż 100cm p.p.t.
9. Materiały:
- beton : B25
- stal AIII-N (RB500W), A0(St0S-b)
10.Beton zagęścić oraz zabezpieczyć przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przymarznięciem,a w przeciągu min. 7dni poddać zabiegom pielęgnacji
11.Fundamenty połączyć poprzez wklejanie zbrojenia głównego.
12.Projektowane ściany połączyć z istniejącymi za pomocą strzępi (lub łączników systemowych)

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

status : PROJEKT - PROJEKT BUDOWLANY

tytuł projektu :
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL.PSZCZYŃSKIEJ

inwestor:
Jastrzębie -Zdrój -Miasto na prawach powiatu
ul. al.Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

stadium:projekt arch-bud
branża : architektura i konstrukcja

projektant:
mgr inż. arch Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

lokalizacja: 44-335 Jastrzębie -Zdrój
ul. Pszczyńska 142
dz. nr 1662/226,1658/241,2571/241

temat rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz
ARCHIDOM
e-mail: archidom@wp.pl

konstruktor:
mgr inż. Roman Stoś
nr 49/91

opracowanie:
tech. Agnieszka Szuba
mgr inż. Piotr Niestrój

rysunek nr: A-1

data opracowania: wrzesień 2019

skala: 1:100