


P1

P7

P8

P9

P10

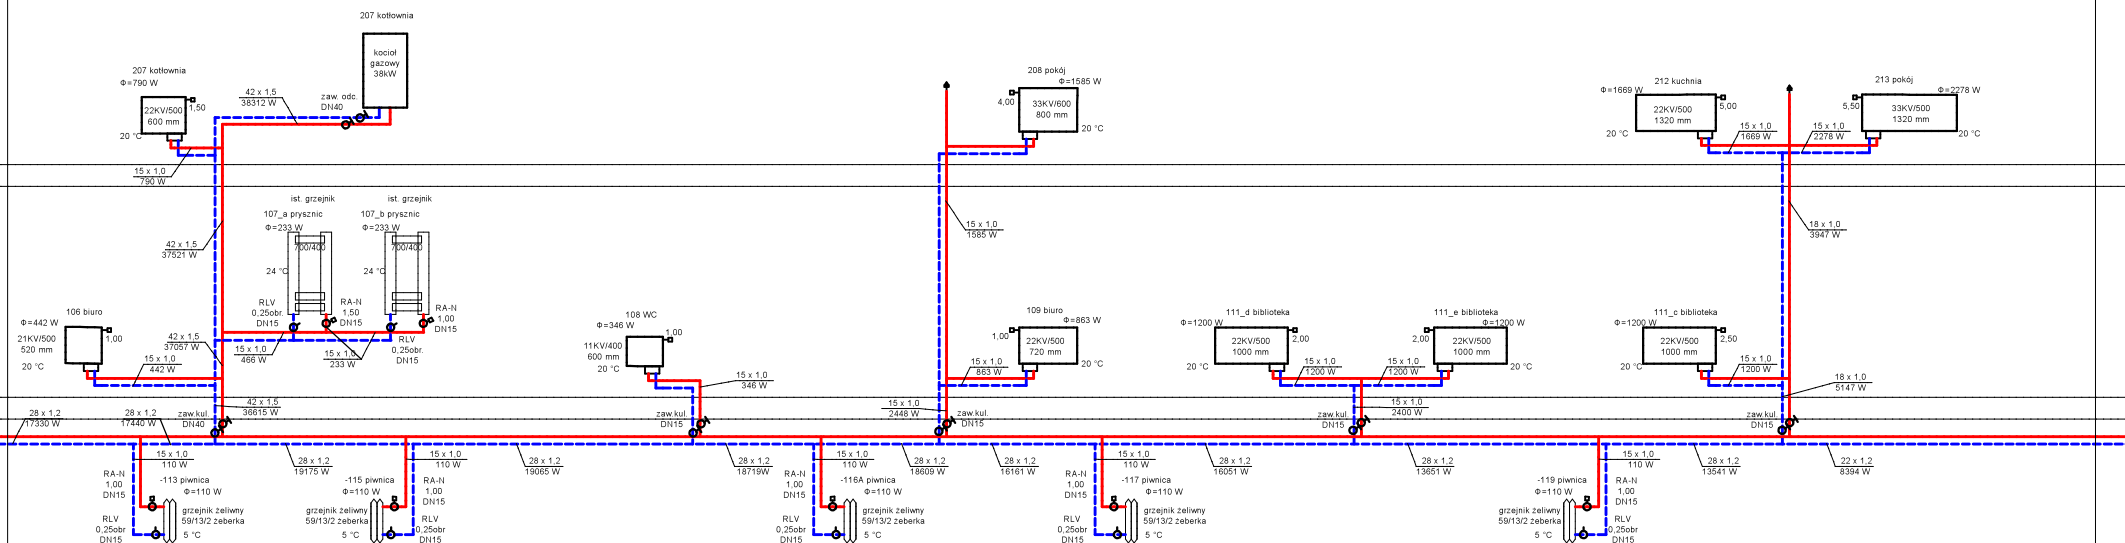

UWAGA
Grzejniki żeliwne są istniejące

Legenda:

- P12 - numer pionu
n-1 - numer nastawy
2xdz15x1,0 - 2 przewody x śr. zewnętrzna x gr.ścianki
21KV/500/520 - typ grzejnika/wysokość/szerokość
- projektowana instalacja - zasilanie
 - projektowana instalacja - powrót
 - projektowany zawór odpowietrzający
 - projektowany zawór odcinający

Imię i Nazwisko Numer uprawnień	Data i podpis	Investor:	Jaszczybie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu Al.Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jaszczybie-Zdrój Miejski Zarząd Nieruchomości ul.1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój		
		Obiekt:	Przebudowa kotłowni oraz instalacji CO w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu Zdroju		
Projektował : mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr. bud. 60/82 BB	.03.2020	Temat:	Projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową oraz instalacji CO w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101		
Sprawdził: mgr inż. Paweł Zawalski nr upr. bud. 529/74 Kt	03.2020	Podz:	ROZWINIĘCIE CO - CZ 2		Nr rys.: 5