


P11

P12

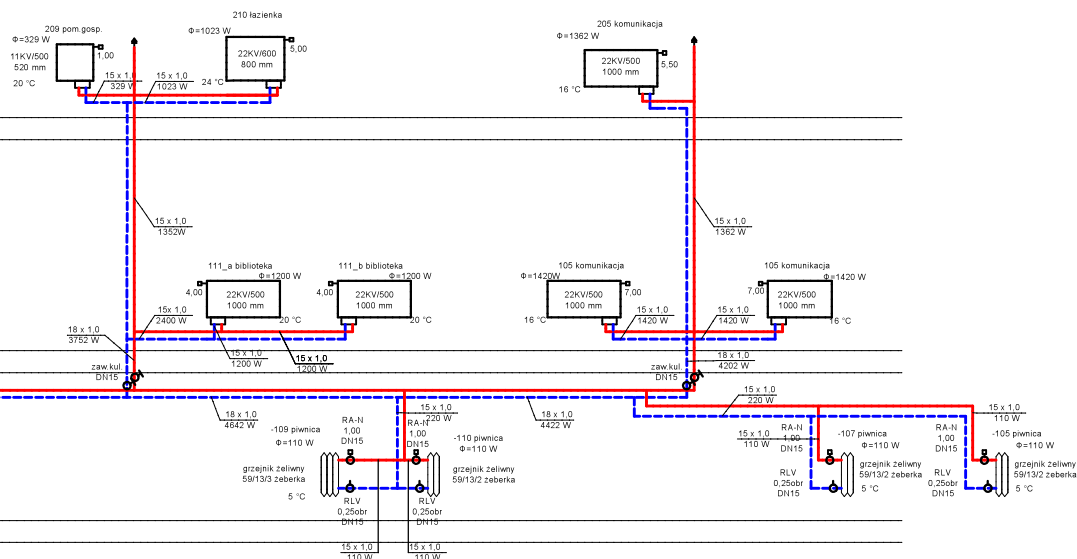

UWAGA  
Grzejniki żeliwne są istniejące

Legenda:

- P12 - numer pionu  
n-1 - numer nastawy  
2xdz15x1,0 - 2 przewody x śr. zewnętrzna x gr.ścianki  
21KV/500/520 - typ grzejnika/wysokość/szerokość  
- - - - - projektowana instalacja - zasilanie  
- - - - - projektowana instalacja - powrót  
↑ - projektowany zawór odpowietrzający  
⊗ - projektowany zawór odcinający

|   |                  |           |  |  |                       |
|---|------------------|-----------|--|--|-----------------------|
| Imię i Nazwisko<br>Numer uprawnień                                | Data<br>i podpis | Investor: | Jaszębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu Al.Józefa Piłsudskiego 60<br>44-335 Jaszębie-Zdrój                      |  |                       |
|   |                  | Obiekt:   | Przebudowa kotłowni oraz instalacji CO w budynku<br>przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu Zdroju                  |  |                       |
| Projektował :<br>mgr inż. Kazimierz Sowa<br>nr upr. bud. 60/82 BB | 03.2020          | Temat:    | Projekt wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na gazową<br>oraz instalacji CO w budyku przy ul. Cieszyńskiej 101 |  |                       |
| Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Zawalski<br>nr upr. bud. 529/74 Kt   | 03.2020          | Podz:     | ROZWINIĘCIE CO - CZ 3  |  | Nr rys.:<br><b>6w</b> |