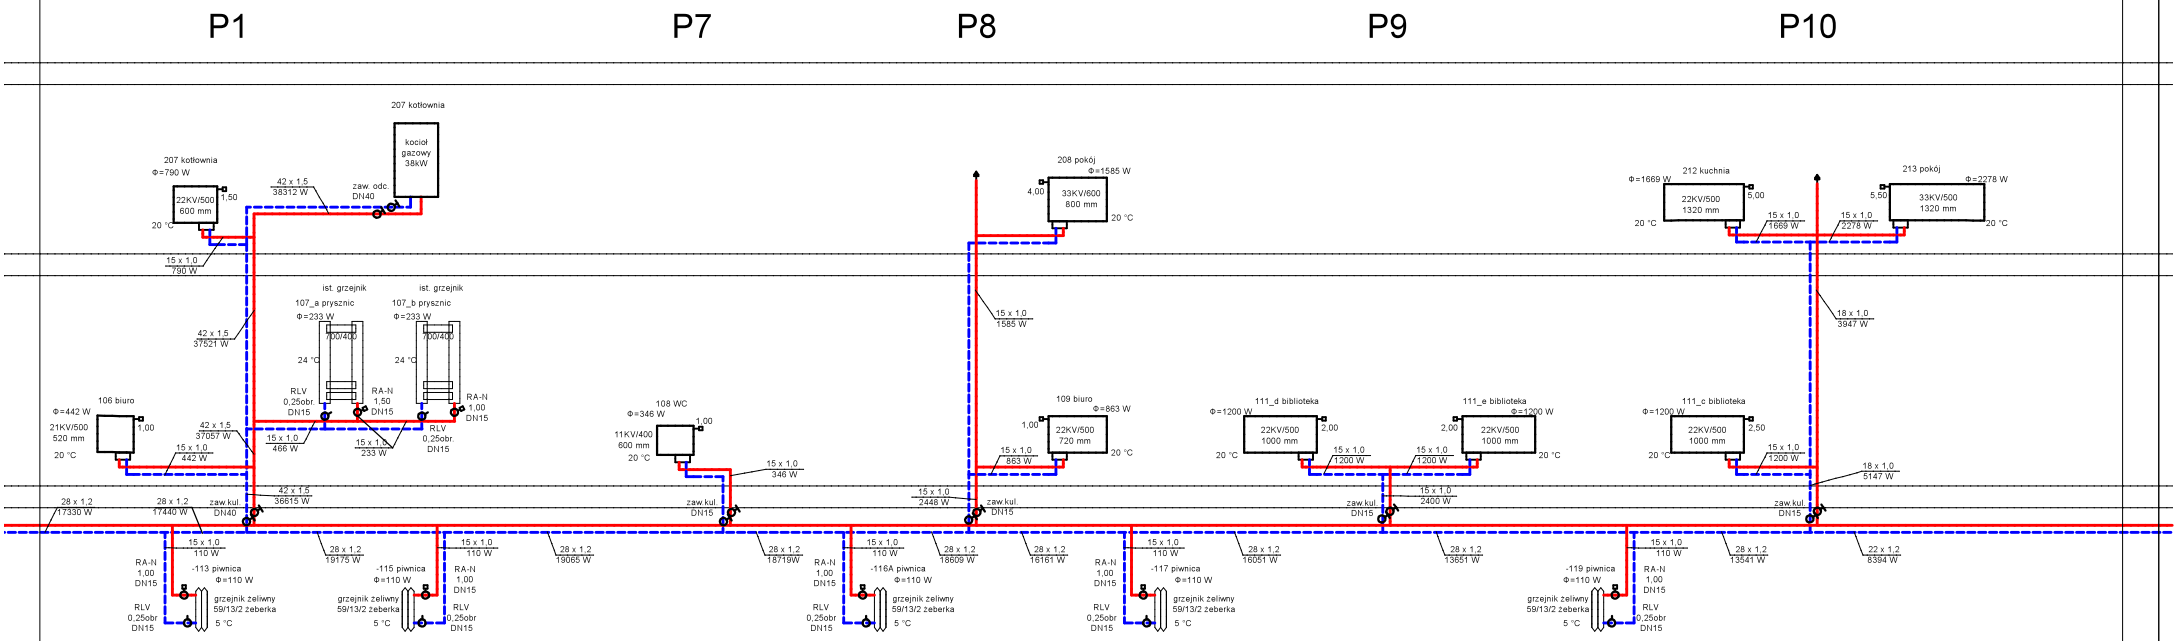

UWAGA
Grzejniki żeliwne są istniejące

Legenda:

P12 - numer pionu
n-1 - numer nastawy
2xdz15x1,0 - 2 przewody x śr. zewnętrzna x gr.ścianki
21KV/500/520 - typ grzejnika/wysokość/szerokość
- projektowana instalacja - zasilanie
- projektowana instalacja - powrót
- projektowany zawór odpowietrzający
- projektowany zawór odcinający

Imię i Nazwisko Numer uprawnień	Data i podpis	
Projektował : mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr. bud. 60/82 BB	.03.2020	Inwestor: Jasrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu Al.Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jasrzębie-Zdrój Miejski Zarząd Nieruchomości ul.1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój Obiekt: Przebudowa kotłowni oraz instalacji CO w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu Zdroju Temat: Projekt wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na gazową oraz instalacji CO w budyku przy ul. Cieszyńskiej 101
Sprawdził: mgr inż. Paweł Zawalski nr upr. bud. 529/74 Kt	03.2020	Podz: ROZWINIĘCIE CO - CZ 2 — Nr rys: **5w**